





LEGENDA:





Zakończenia kanałów wywiewnych ponad dachem zamontować na podstawach typu BI/II przymocowanych do cokołów.
Kanały wywiewne izolować wełną gr. 40mm w pomieszczeniach i 80mm + płaszcz na zewnątrz.

3 - Nawiew
5043

1 - Parter
53

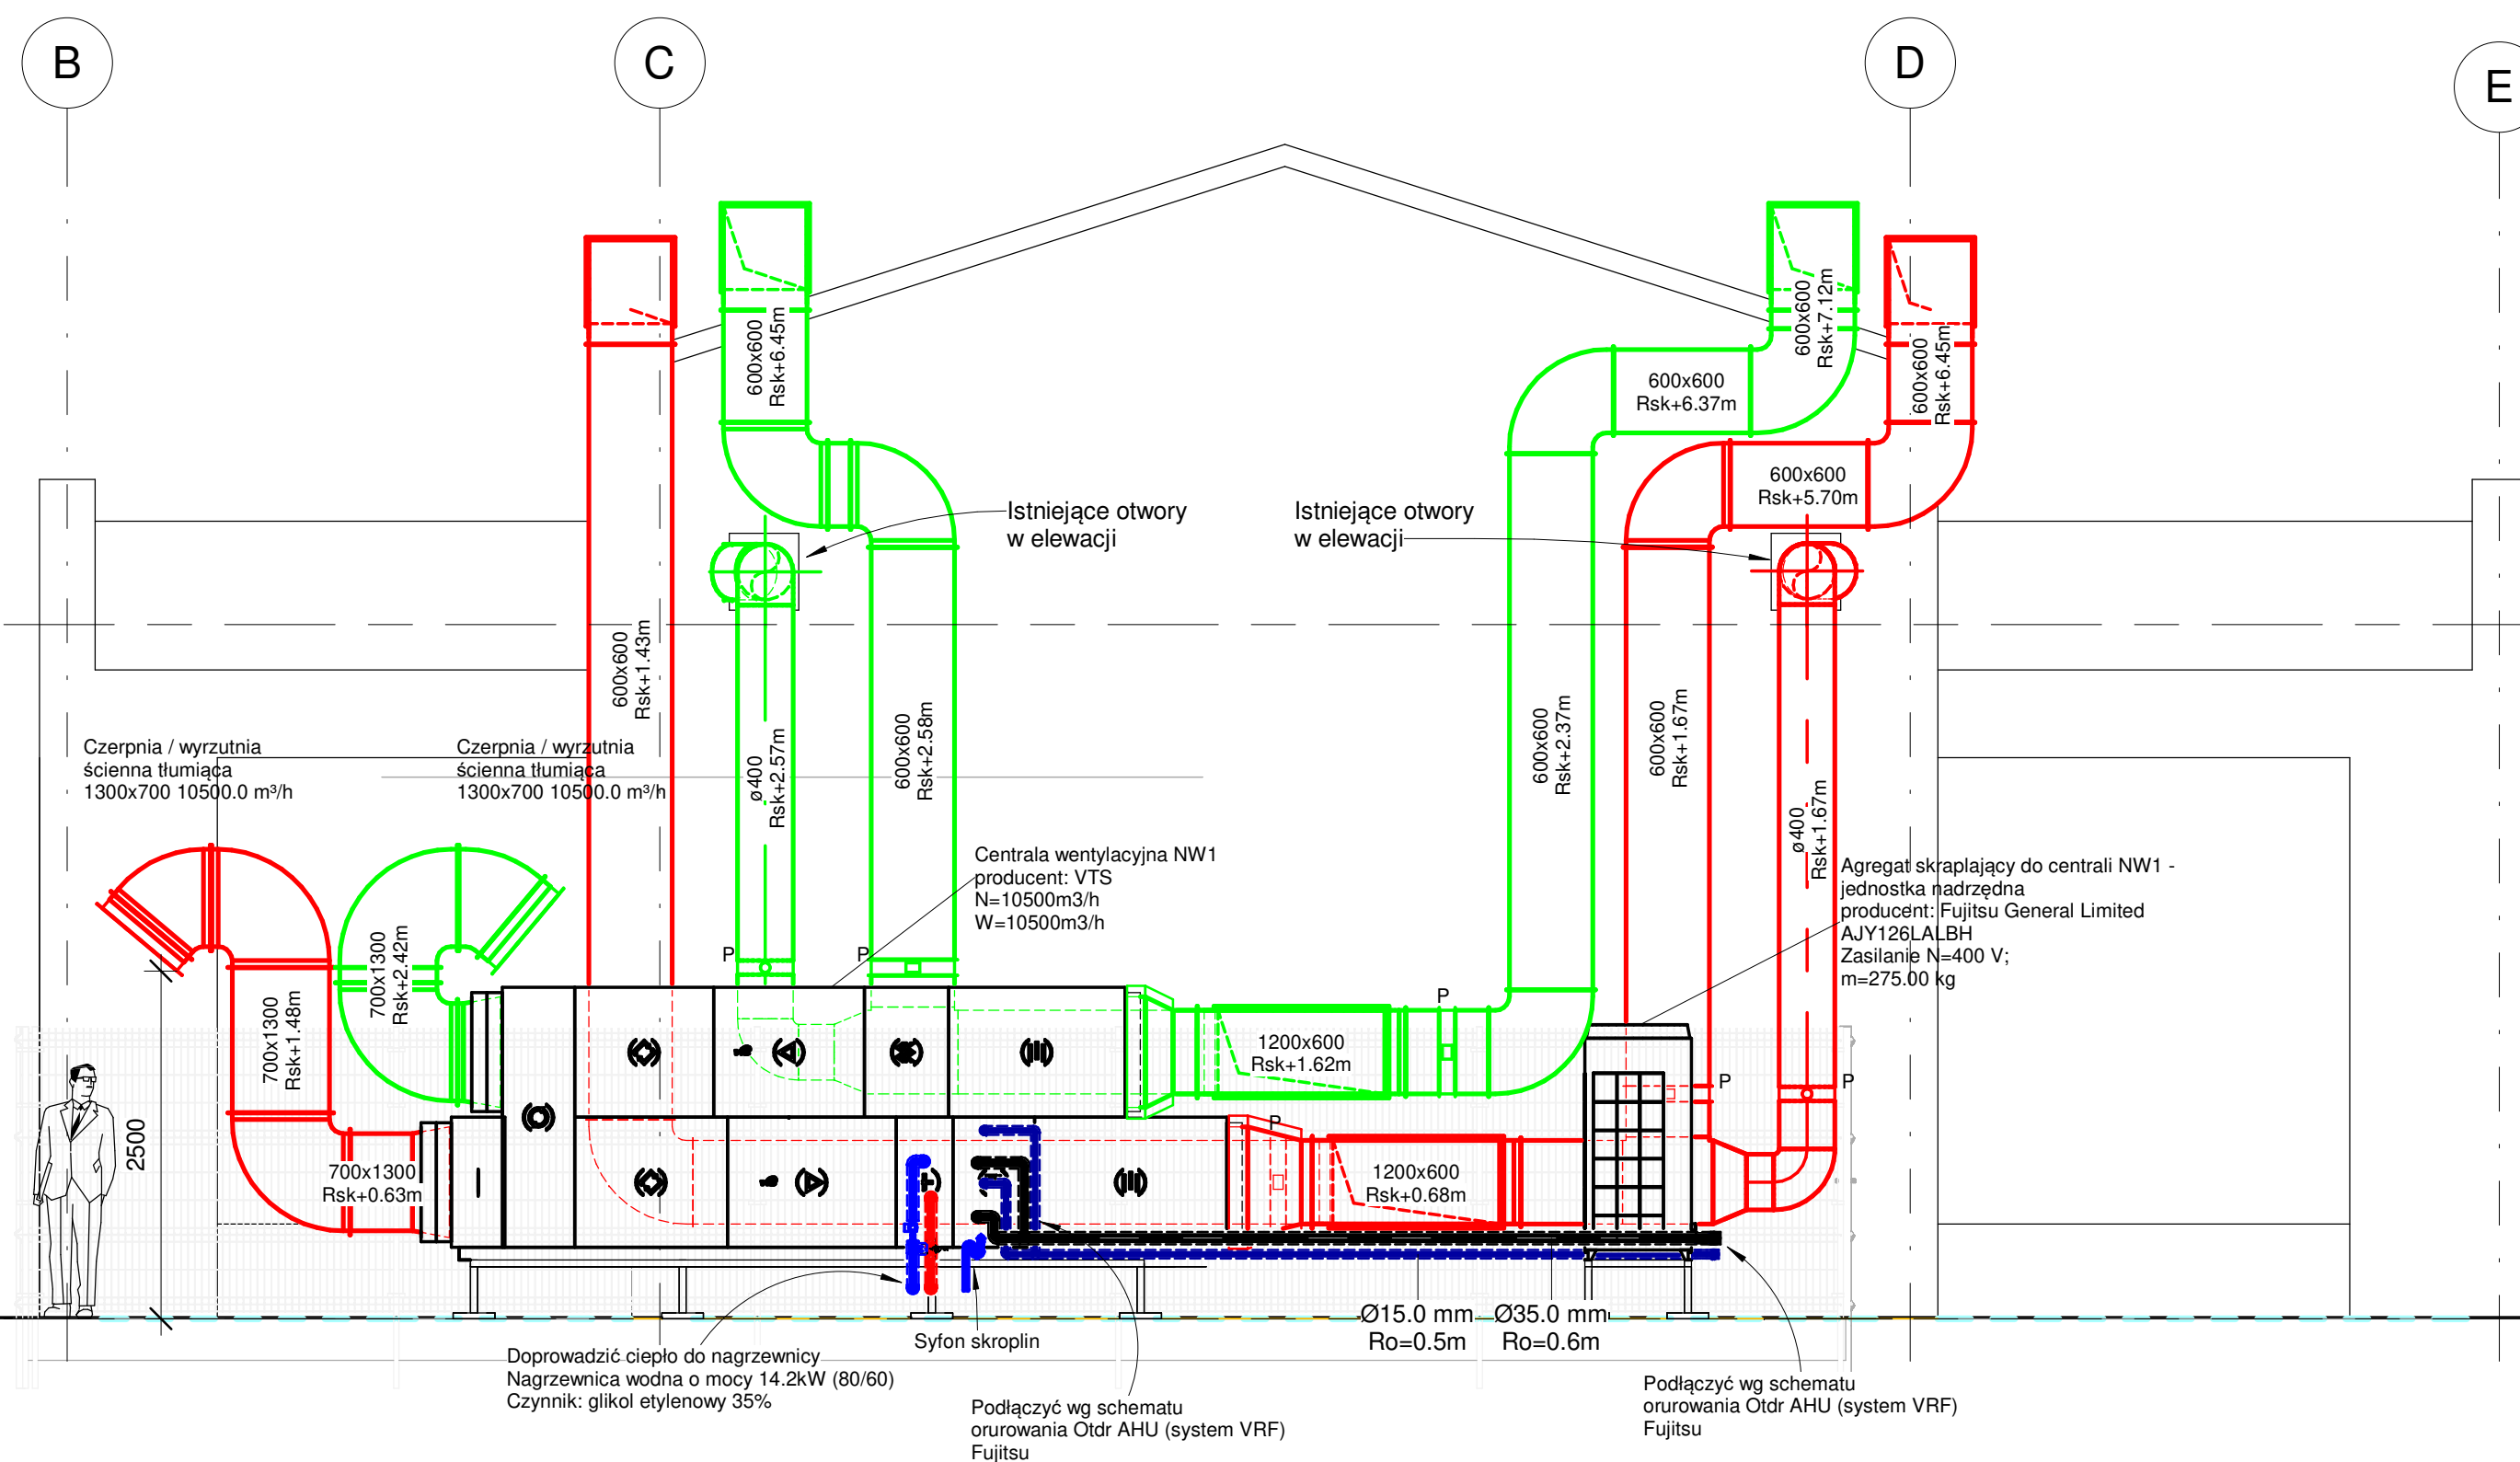

 PM Projekt s.c. ul. Św. Trójcy 7/1, 85-224 Bydgoszcz, www.pmprojekt.com.pl				
INWESTOR Gmina Janikowo, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo	NR ARCHIWALNY 1281/2019			
ZADANIE Projekt instalacji wentylacji mechanicznej sali widowiskowo-kinowej - gminny ośrodek kultury w Janikowie				
PROJEKTANT mgr inż. Marcin Kosieniak upr. nr KUP/0148/POOS/08			PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Przemysław Tkaczuk upr. nr KUP/0154/POOS/09			PODPIS	
DATA 06.2019	SKALA 1:50			
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY	NR RYSUNKU			
RYSUNEK PRZEKRÓJ B-B			03	